


745

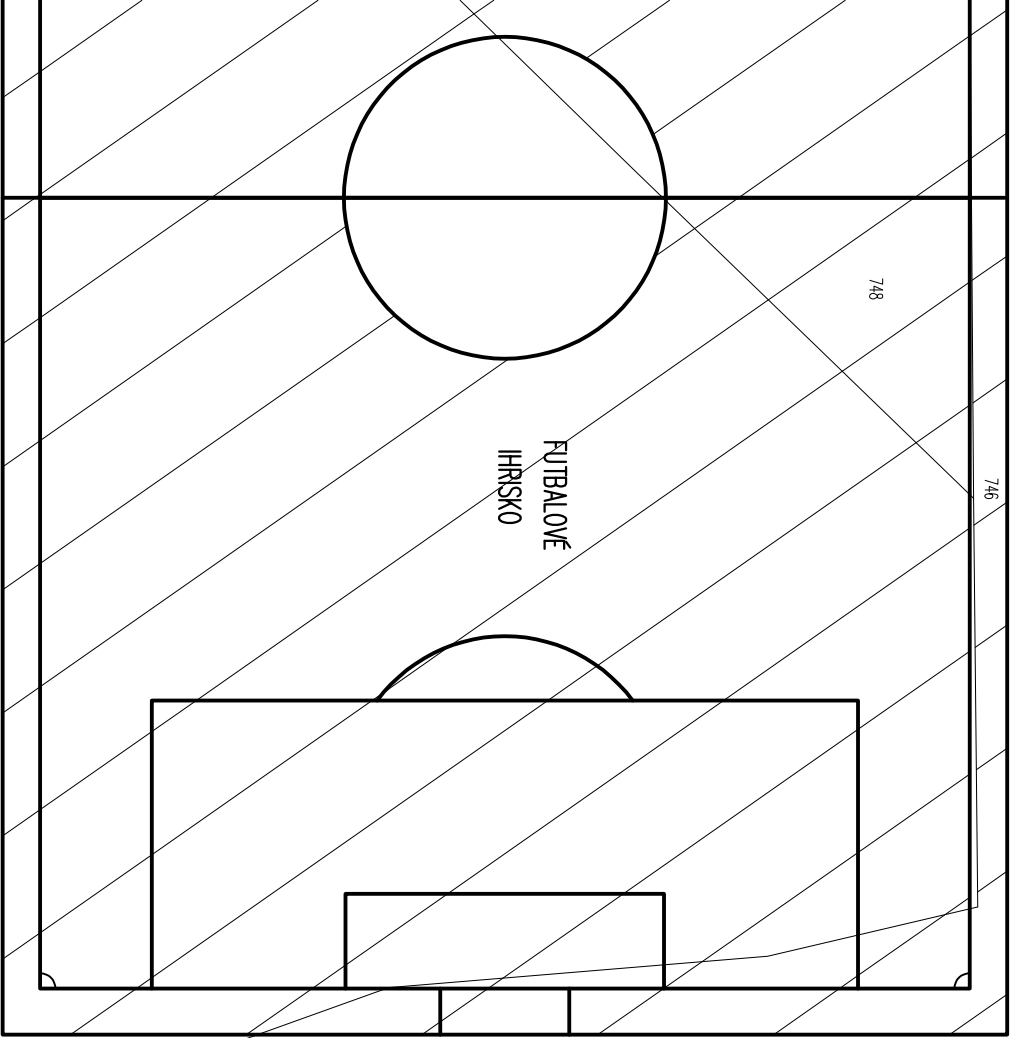

CYKY-J 5x16mm²
(dl.výkopu: 26m /dl.kábla: 32m)

WC
RV

AKKY-J 4x35mm²
(dl.výkopu: 2m /dl.kábla: 6m)

PRIS č.0101
-rekonštrukcia
3xPNI00gG-63A

2117/11

2119/1

2117/12

749/1

749/38

MIN.DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PODZ.VEDENÍ PRI SÚBEHU

Druh sieťí	silové káble do			oznam.		PL.YN do			
	1 kV	10 kV	35 kV	110 kV	nechrán.	v chrán.	0,005MPa	0,3MPa	Vodovod
m do 1kV	0,05	0,2	0,2	0,25	0,8	0,3	0,4	0,6	0,4
									0,5


MIN.DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PODZ.VEDENÍ PRI KRIŽENÍ

Druh inžinierských sieťí	silové káble do			oznam.		PL.YN do			
	1 kV	10 kV	35 kV	110 kV	nechrán.	v chrán.	0,005MPa	0,3MPa	Vodovod
m do 1kV	0,05	0,2	0,2	0,25	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4
									0,3

- rozmery sú uvedené v m.

UPOZORNENIE :

- PRED ZAČATÍM VÝK. PRÁČ VYTÝČÍť PODZEMNÉ VEDENIA V TRASE VÝKOPU A V MIESTACH ICH VÝSKYTU KOPAť RUČNE SO ZVÝŠENOU OPATRNOSŤOU ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU,
- PRI KRIŽENÍ EL.KÁBLA S PL.YNOM, ULOŽÍť KÁBEL DO CHRÁNIČKY PRESAHUJÚCEJ OS PL.YNOVODU 1 M NA OBE STRANY.



Napätiová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-C/TN-S
Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :
a/ v prevádzke: krytíni,zbóranonni,izol.živých čostí, umiestnením mimo dosahu
b/ pri poruche: samočinným odpojením napájania
Prostredie : VI – vonkajšie

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ZMENA	DATAUM	INVESTOR
A		Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vláčňikom
B		Suchý Potok 567/18, 972 42 Lehota pod Vláčňikom
C		OBŠAH
		SO 03: ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
		OBJEKT
		ELEKTRONŠTALÁCIA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	OZSVAUD	OBEC: Lehota pod Vláčňikom ULICA:
VYPRACOVAN	OZSVAUD	PAR.číslo: C-746,747, 748, 749/1, 2117/12, 2119/1
KRESIL	OZSVAUD	E-1182/21,1185/102,1186/13,1187/34,1187/65,1187/96,1187/127,1188/38,1189/39
POČET A4	2	ČASŤ DOKUMENTÁCIE: ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
MIERKA ---	DATAUM 02/2026	OBŠAH VÝKRESIL: Sitúácia
		Č. V. 01

